2X-F1-S

Central Analógica e Endereçável - 1 Loop - Caixa Pequena - SEM KIT DE LINGUAGEM

Visão Geral

Os sistemas de segurança da série 2X disponibilizam em instalações endereçáveis de pequena e média dimensão as funcionalidades e velocidade de processamento disponíveis até agora em instalações de grande dimensão. O seu design atraente e atual enquadra-se em qualquer decoração. Plásticos especiais permitem a pintura em qualquer cor e possibilidade de remover a parte eletrónica facilitam este processo. A porta de linhas suaves incorpora um interface de utilização intuitiva com um LCD gráfico em conformidade com a EN54 oferece um toque distinto. Os controlos principais são claros e discretos, destacando-se o Jog Dial localizado centralmente.
Com deteção endereçável e uma linha completa de placas e módulos opcionais facilmente configuráveis, conectividade USB e Ethernet®, estes sistemas de rápida configuração oferecem versatilidade que beneficia tanto os proprietários de edifícios quanto os instaladores de sistemas de segurança.



O Painel

Os painéis de incêndio são fornecidos no idioma local, com interface de utilizador, 1 loop com capacidade até 128 dispositivos em 512 zonas, possuem 2 saídas supervisionadas de sirenes/fogo, podendo ser utilizadas como saídas livremente programáveis. Adicionalmente, 2 saídas de relé e 2 saídas supervisionadas, operando em par e dedicadas a condições comuns de incêndio e falha, encontram-se também disponíveis 2 entradas configuráveis para monitorização.

Opções

Os painéis suportam uma placa de rede por forma a criar uma rede de painéis de incêndio, repetidores de painel de incêndio (incluindo painéis de incêndio convencionais e repetidores até máximo de 64 zonas convencionais) com o máximo de 32 nós / 32 circuitos. Por último, mas não menos importante, caso sejam necessárias indicações de zona, pode ser instalada uma placa de 24 LED de indicação de Fogo e Falha por zona com pequeno espaço para texto

Aprovações & Conformidades

CE / CPD / EN54-2 / EN54-4 / EN54-21
Conformidade NEN2535 / NBNS21-100
Conformidade BS5839-1
Certificado VdS e LPCB
Conformidade WEEE / RoHS

Detalhes

- 1 Loop com até 512 zonas e 300 grupos de saídas
- Até 24 LED de indicação de Fogo e Falha por zona com pequeno espaço para texto
- Configuração automática, assistente de configuração e modos de operação EN54
- Porto Ethernet com TCP/IP para diagnóstico, manutenção e programação remota
- Ecrã LCD gráfico em conformidade com EN54 com ícones e indicação até 256 zonas
- Jog Dail com 4 teclas para um controlo simples e intuitivo
- Design agradável com porta especial sintética que permite ser pintada
- Porta e chassis de fácil remoção para removíveis para rápida instalação
- Terminais de encaixe
- 3 portas USB com capacidade para PEN's e suporte para impressora RS232
- Notificação de eventos via email diretamente a partir do painel (4 contas de cliente)
- Saída auxiliar de 24VDC com função de reset
- Estrutura de menus com 3 níveis de operação (20 utilizadores com password)
- Memória de historial para 9999 eventos
- Até 24 horas em standby e 30 minutos em alarme
- Compatível com as novas sirenes/flashes de loop, bases com sirene e com detetores da série 2000 com camara ótica substituível

2X-F1-S

Central Analógica e Endereçável - 1 Loop - Caixa Pequena - SEM KIT DE LINGUAGEM

Especificações técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 8192
Network size (nodes)	bis zu 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	1

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 512

Physical

Form factor	Klein
Colour	Grau (RAL 7035)
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

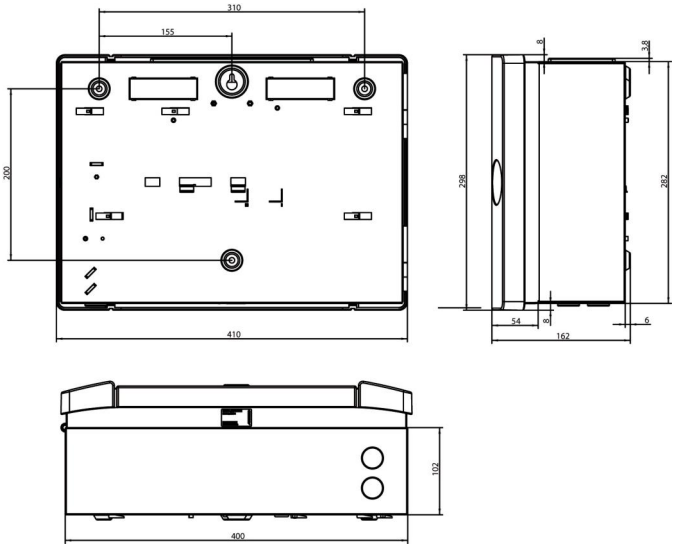

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57